


MAĽOVANÁ SÚSTAVA  
3PEN~50Hz, 400V/7N-C-S  
OCHRANA:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

POHľad NA ROZVADZÁČ

M 1:10

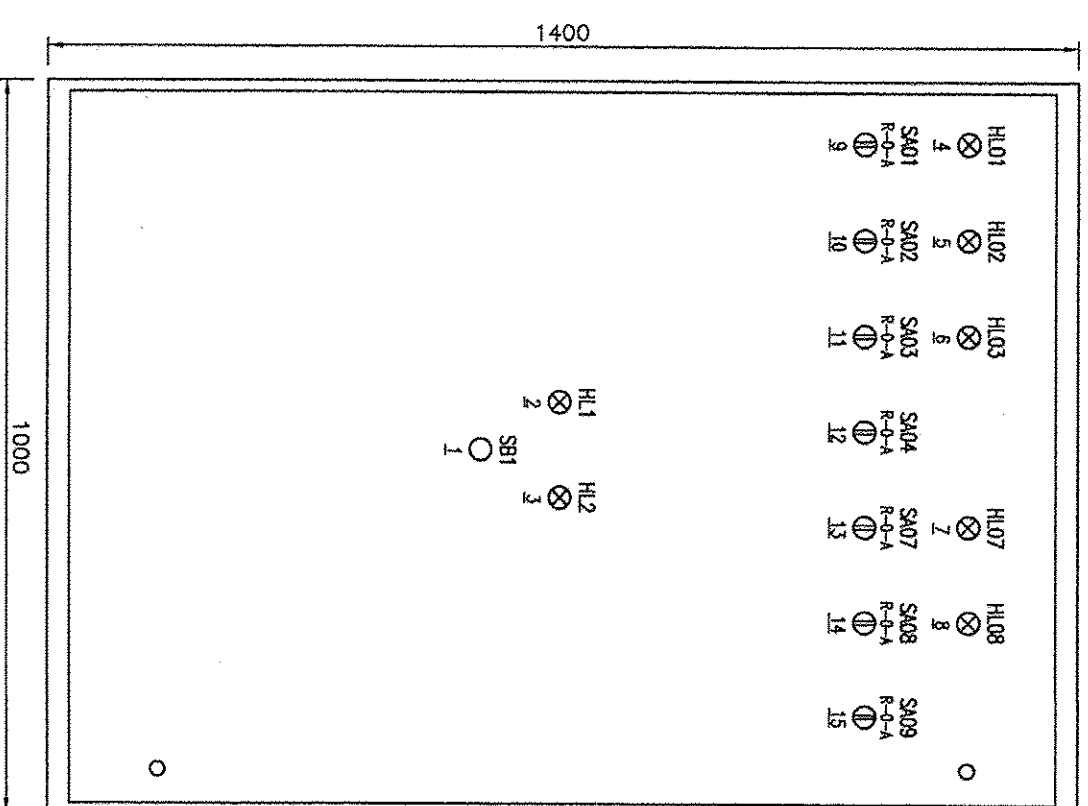


- POPS ŠTIKOV:
- 1 - HLAVNÝ VÝVOD
  - 2 - ZPE
  - 3 - VP
  - 4 - CHOD VENTILÁTORA M01
  - 5 - CHOD VENTILÁTORA M02
  - 6 - CHOD VENTILÁTORA M03
  - 7 - CHOD VENTILÁTORA M07
  - 8 - CHOD VENTILÁTORA M08
  - 9 - VENTILÁTOR M01
  - 10 - VENTILÁTOR M02
  - 11 - VENTILÁTOR M03
  - 12 - VENTILÁTOR M07
  - 13 - VENTILÁTOR M08
  - 14 - VENTILÁTOR M07
  - 15 - VENTILÁTOR M08

POZNÁMKY:  
1. ROZVADZÁČ LEPENÝ, TYP MAREK, PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ  
2. ROZVADZÁČ JE DLE ISO 5555  
3. ROZVADZÁČ JE DLE ISO 5555  
4. ROZVADZÁČ JE DLE ISO 5555  
5. ROZVADZÁČ JE DLE ISO 5555

5. PRÍLOHA A VÝKRES: ŽIBRA

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder vervielfältigt noch in irgendeiner Weise verwertet oder Dritten mitgeteilt bzw. weitergegeben werden.

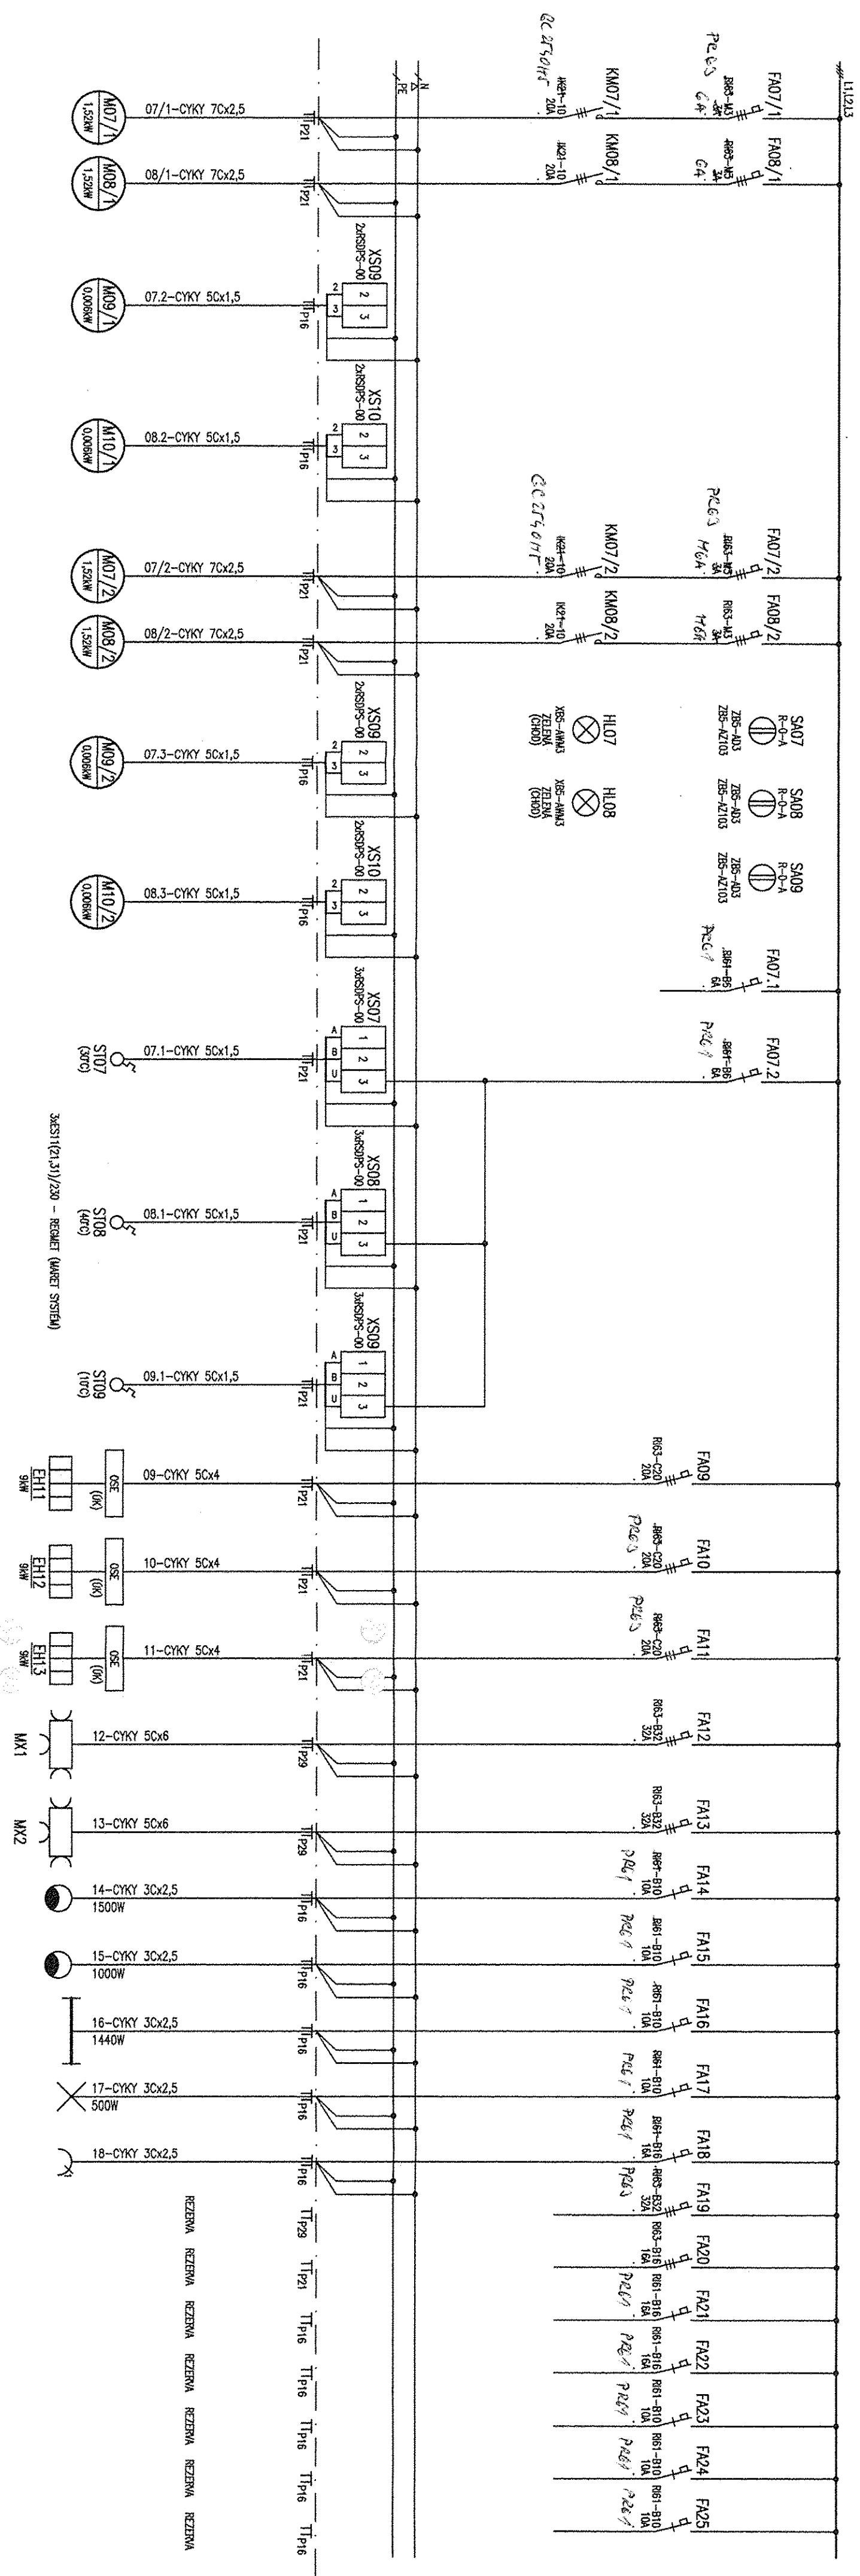

Otvorené: 11.11.12

PROJEKT SYSTÉMU

VÝKRES

4

REALIZOVANÝ PROJEKT JE SPRACOVANÝ POD Z.Č. 3821.2.002

<b>HPK</b> Engineering s.r.o.		B	
REV	A	DATE	06.07.2005
NAME	ZÁKLADNÝ KRES	CHECKED	ING. J. K. K.
JOB CODE: K70101		FIRST ISSUE	
REFERENCE: ASU No.9 KOŠICE		SHEET: 002	
TITLE: VÝKRES SYSTÉMU		DRAWING NO.: 792.87451	
REPLACES: 79		REV.	