SO 204.02 Preložka doplnovacia vody pre chladenie

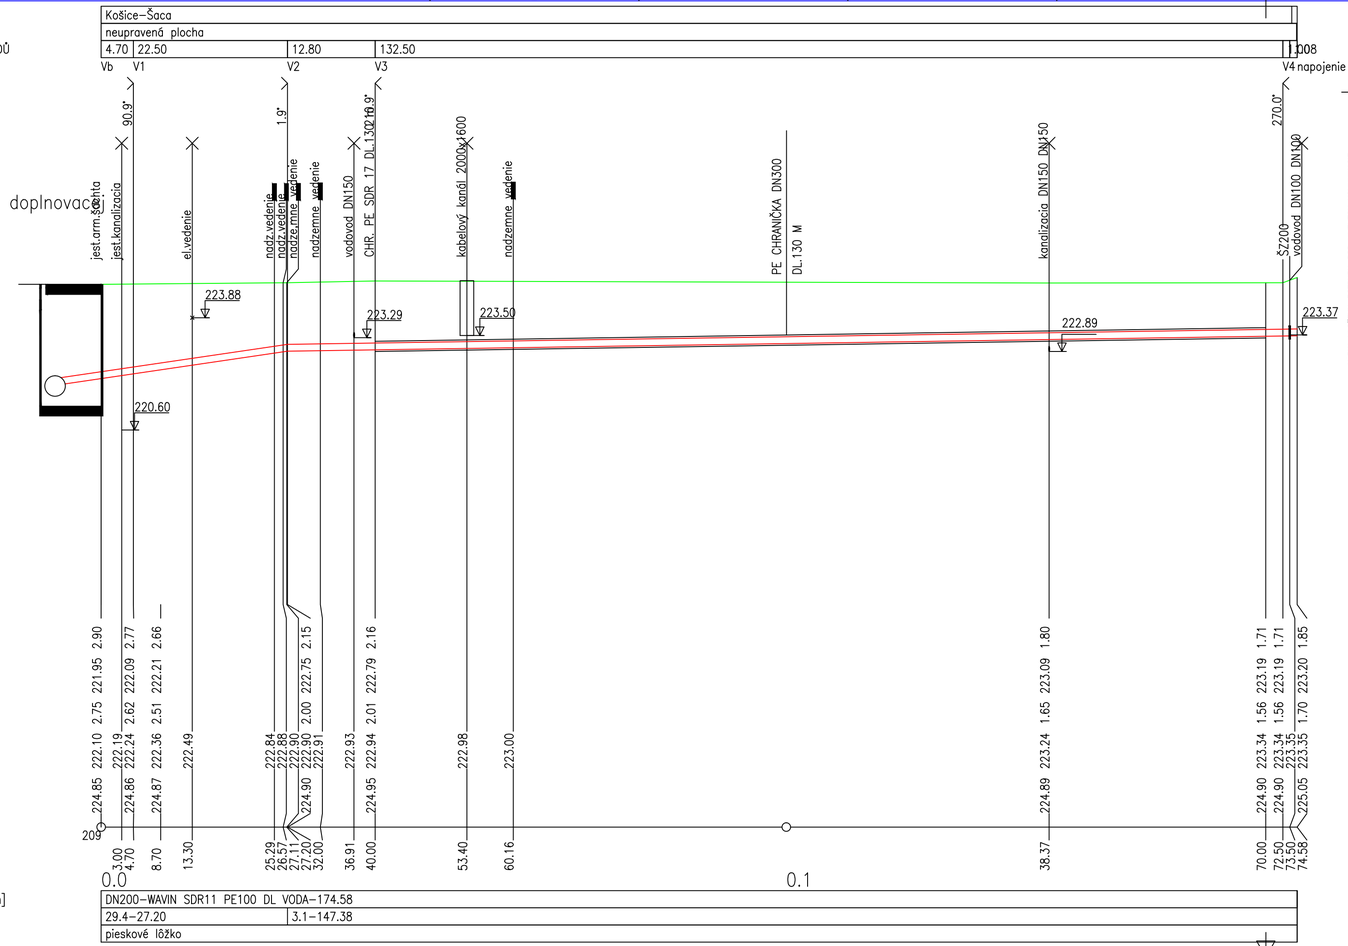

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA PE

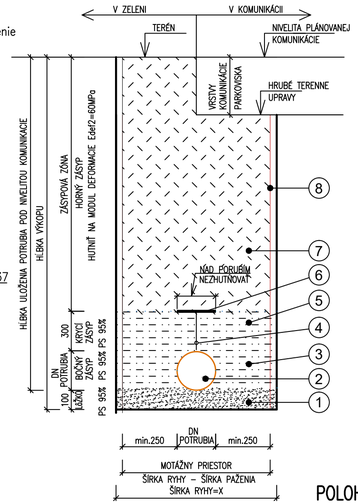

X - ŠÍRKA RYHY
D63 ŠÍRKA RYHY 800mm

LEGENDA PRE VODOVODNÉ POTRUBIE:

č.	POPIS		
1	LÔŽKO POD POTRUBIE PIESOK	fr.0-4mm hr.100mm	HUTNENÝ PS95%
2	VODOVODNÁ RÚRA D.... HDPE100	DNO POTRUBIA VIĎ POZDĽŽNY PROFIL VODOVODU	
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK	fr.0-22mm	HUTNENÝ PS95%
4	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2		
5	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK	fr.0-22mm	HUTNENÝ PS95%
6	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE		
7	HORNÝ ZÁSYP VODOVOD.POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 200-300mm)	TRIEDENOU ZEMINOU S VÝKOPU	HUTNENÝ Edef=60MPa
8	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE		

POLOHOPISNÝ SYSTÉM : MSS USSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JADRAN
±0,000 = 225,000

Stav dokumentu / Status code of document:
☐1. Schválený pre výrobu/For Construction
☒2. Na schválenie/For approval
☐3. Na pripomienkovanie/For comments
☐4. Informatívny výkres/For information

REV	Popis / Description	Vypracoval/Prepared	Dátum/Date	Kontroloval/Checked	Schválil/Approved
3					
2					
1					
0	NA ODSUHLASENIE	ING.JURIKOVÁ	30.08.2024	ING.NAGY	ING.NAGY

INVESTOR:	U.S.STEEL KOSICE s.r.o.
Stavba/Job:	1369DW – PRIPOJKY MEDII PRE ROZVOJOVÉ UZEMIE DZ ENERGETIKA 1369DW – MEDIA CONNECTION FOR THE DEVELOPMENT AREA OF DZ ENERGETIKA
Časť projektu/Part of project:	PC 02 – PRIPOJKY POTRUBNYCH ROZVODOV PC 02 – PIPELINES CONNECTIONS
Objekt/Area:	SO 204 – PRELOZKA DOPLNOVACEJ VODY PRE CHLADENIE SO 204 – REPLACEMENT OF THE SUPPLY WATER FOR COOLING
Dielčí objekt/Sub area:	DSO 204.PP – POTRUBNE ROZVODY DSO 204.PP – PIPELINES
Časť/Part:	

ENEXIS Košice s.r.o.
BELEHRADSKÁ 11, KOŠICE
PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSLE
www.enexis.sk +421 905 858167

Stupeň/Level	PSP
Mierka/Scale	1:500/100
Formát/Size	3A4
Kótované v/Dimension in	mm

Obsah/Content
POZDĽŽNY PROFIL POTRUBIA PRIEMYSELNEJ VODY
LONGITUDINAL PROFIL OF PIPING INDUSTRIAL WATER

Arch. č./Order No: EN-0723.3.D.204.02.03.PP
V.č./Dwg No.: 03